



PRECIOS PROMEDIO EX- POST POR NODO DE ENLACE DE LA RTR

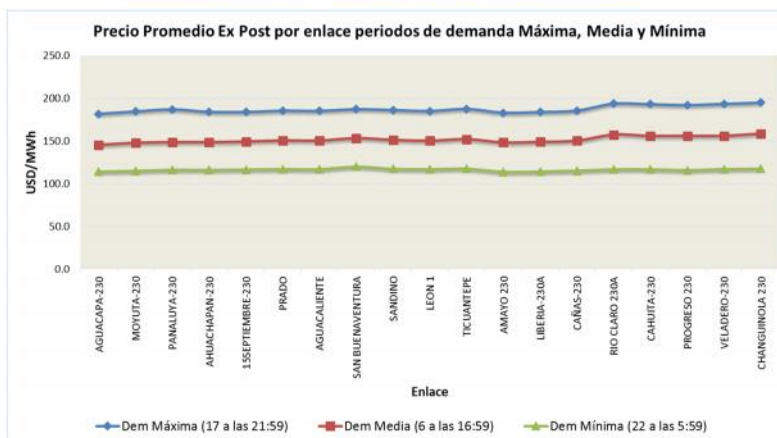

El precio promedio de Dominical es a partir del 01 de julio 2014.

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

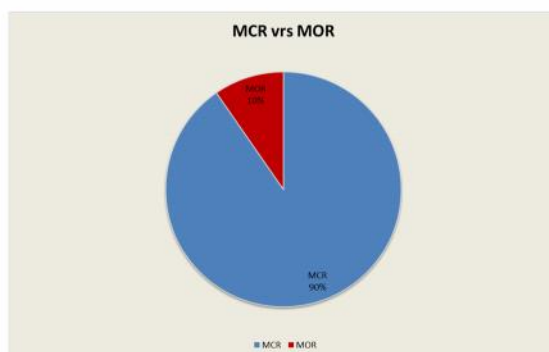


MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA


	GUATEMALA-EL SALVADOR + GUATEMALA-HONDURAS (MW)		GUATEMALA-EL SALVADOR (MW)		GUATEMALA-HONDURAS (MW)		EL SALVADOR-HONDURAS (MW)		HONDURAS-NICARAGUA (MW)		NICARAGUA-COSTA RICA (MW)		COSTA RICA-PANAMÁ (MW)	
Periodo	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N	N→S	S→N
0	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220			
1	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220			
2	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220			
3	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220			
4	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220			
5	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220			
6	240	170	200	150	220	70	170	190	60	70	230			
7	240	170	200	150	220	70	170	190	60	70	230			
8	240	170	200	150	220	70	170	190	60	70	230			
9	240	170	200	150	220	70	170	190	60	70	230			
10	240	170	200	150	220	70	170	190	60	70	230			
11	240	170	200	150	220	70	170	190	60	70	230			
12	240	170	200	150	220	70	170	190	60	70	230			
13	240	170	200	150	220	120	170	190	60	70	230			
14	240	170	200	150	220	120	170	190	60	70	230			
15	240	170	200	150	220	120	170	190	60	70	230			
16	240	170	200	150	220	120	170	190	60	70	230			
17	200	150	120	170	170	100	190	80	60	60	220			
18	200	150	120	170	170	100	190	80	60	60	220			
19	200	150	120	170	170	100	190	80	60	60	220			
20	200	150	120	170	170	100	190	80	60	60	220			
21	200	150	120	170	170	100	190	80	60	60	220			
22	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220			
23	250	160	160	260	300	200	180	160	90	100	220			

Modificación temporal en dirección Norte - Sur entre Costa Rica y Panamá, debido a solicitud de mantenimiento (SOLMANT) 63 que deja indisponible la línea Tejar-Coronado y que reduce de 110 a 70 MW (de 06:00 a 16:59 horas) y de 100 a 60 MW (de 17:00 a 21:59 horas) las Máximas Transferencias de Potencia, desde el 23 de junio al 14 de septiembre 2014. Modificación Temporal de porteo Norte-Sur de Nicaragua, debido a la ejecución del SOLMANT 143 (traslado de la línea Pensa-Planta Carlos Fonseca) de reduce la capacidad de 120MW a 70MW de 06:00 a 13:59 horas del 06/07/2014.

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR AGENTE EN EL MER

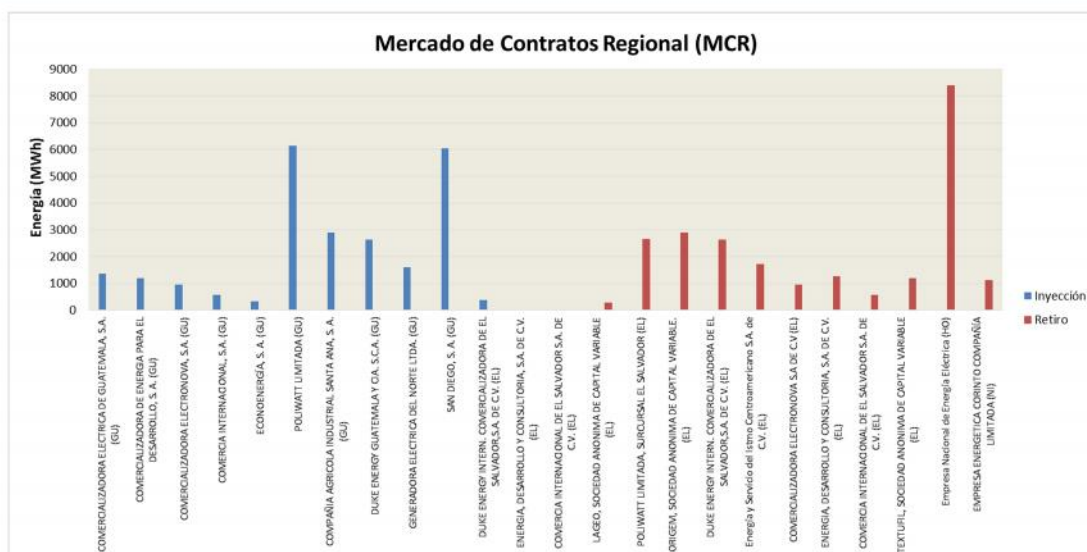

PRECIO DEL PREDESPACHO POR PAÍS Y DEL MER EN USD/MWh

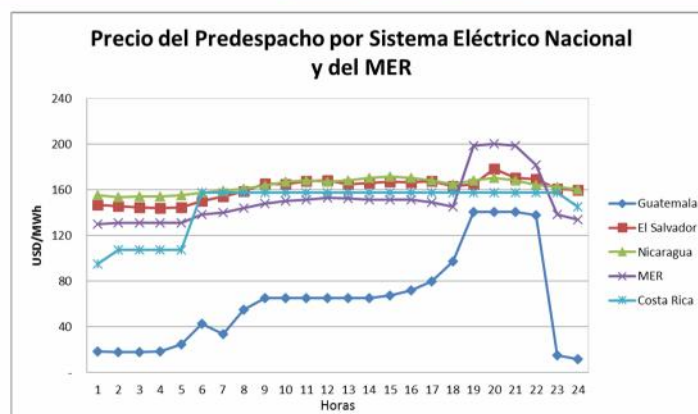

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO



Fuente de los datos: <http://www.eia.gov/>