

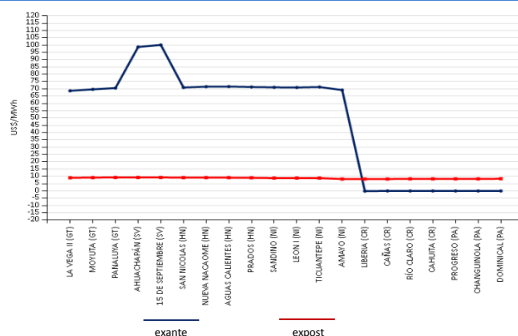



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

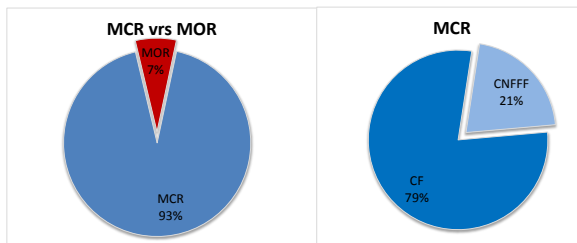

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

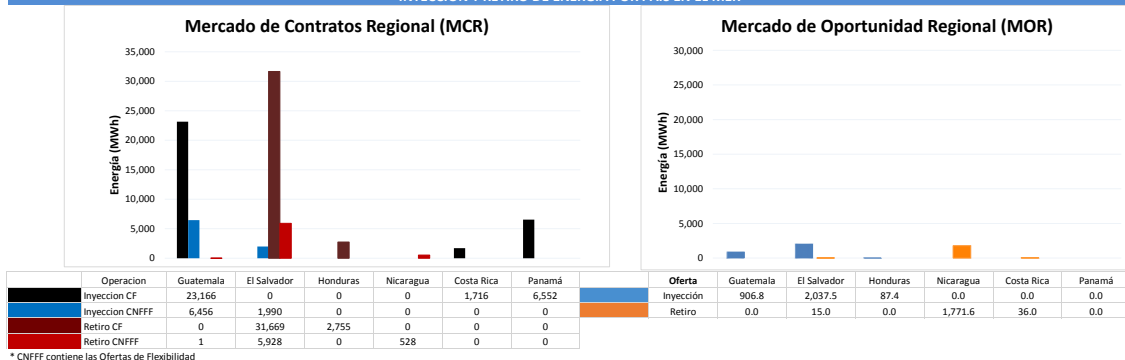

MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

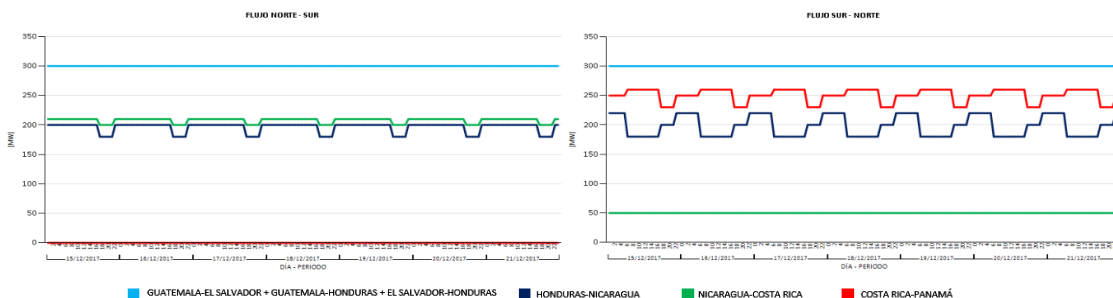

EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO
18/12/2017 12:09	18/12/2017 12:10	Disparo Línea de Transmisión Masaya –Ticuantepc (extremo Ticuantepc).
18/12/2017 12:10	18/12/2017 12:34	Disparo / oscilaciones opera esquema ESIM004_OSC Transformador Sub. Los Brillantes, Banco 2 y 3. El EOR indicó que Nicaragua tuvo disparo de la línea Masaya –Ticuantepc previo al evento en Guatemala
21/12/2017 00:00	21/12/2017 23:59	Para esta fecha el EOR no hizo publicaciones del informe diario del CRCT.

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.

ELABORACIÓN DE REDESPACHOS SEMANA

FECHAS CON REDESPACHO	OFERTAS INYECCIÓN CON PRECIO 0.00\$ EN EL MERCADO DE CONTRATOS		
No hubo Redespachos	MW DECLARADOS	MW PREDESPACHADOS	PROMEDIO PRECIO EXANTE [US\$/MW]