





PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

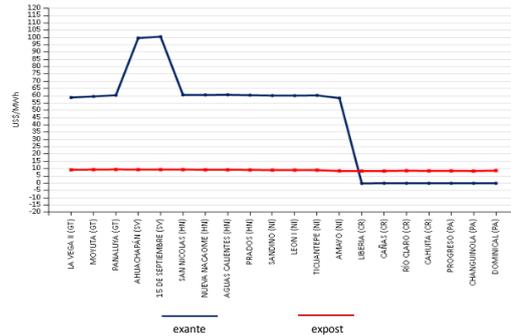


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

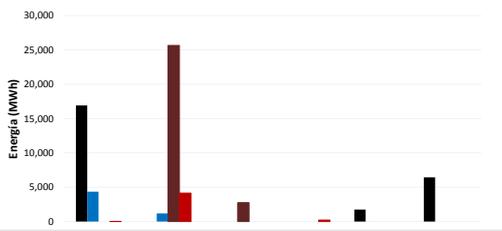


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

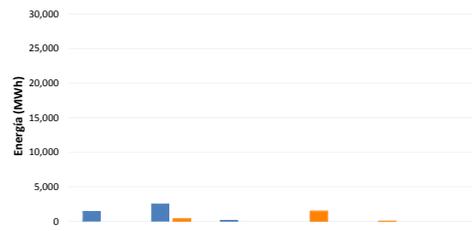


| Operación | Guatemala | El Salvador | Honduras | Nicaragua | Costa Rica | Panamá | Oferta | Guatemala | El Salvador | Honduras | Nicaragua | Costa Rica | Panamá |
|-----------------|-----------|-------------|----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|------------|--------|
| Inyección CF | 16,901 | 0 | 0 | 0 | 1,742 | 6,428 | Inyección | 1,473.5 | 2,533.2 | 205.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inyección CNFFF | 4,352 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro | 0.0 | 397.5 | 0.0 | 1,457.5 | 16.8 | 0.0 |
| Retiro CF | 0 | 25,655 | 2,755 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Retiro CNFFF | 13 | 4,136 | 0 | 216 | 0 | 0 | | | | | | | |

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

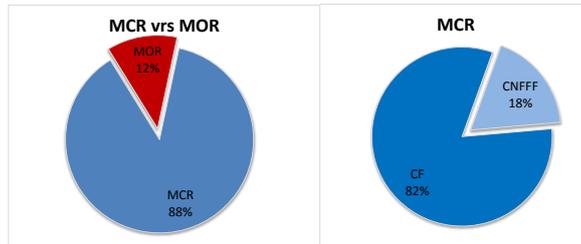

MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

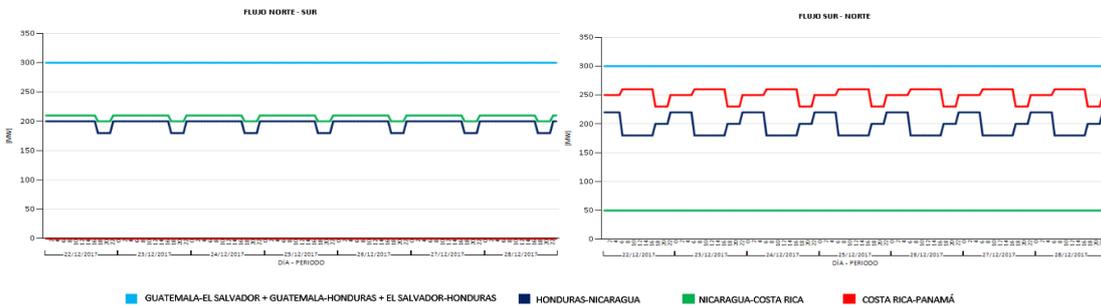

EVENTOS EN EL SER

| FECHA INICIO | FECHA FINAL | SUCESO |
|------------------|------------------|--|
| 22/12/2017 09:11 | 22/12/2017 09:32 | Disparo Línea de Transmisión Línea de Interconexión 15 de Septiembre - Agua Caliente. |
| 23/12/2017 09:17 | 23/12/2017 09:30 | Disparo / oscilaciones opera esquema ESIM004_OSC Transformador Sub. Los Brillantes, Banco 2 y 3. El EOR informó que previo a este evento de disparo, Panamá tuvo problemas de pérdida de carga de 140.00 MW en su sistema de distribución. |

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.

ELABORACIÓN DE REDESPACHOS SEMANA

| FECHAS CON REDESPACHO | OFERTAS INYECCIÓN CON PRECIO 0US\$ EN EL MERCADO DE CONTRATOS | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| | MW DECLARADOS | MW PREDESPACHADOS | PROMEDIO PRECIO EXANTE [US\$/MWh] |
| No hubo Redespachos | | | |