





PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

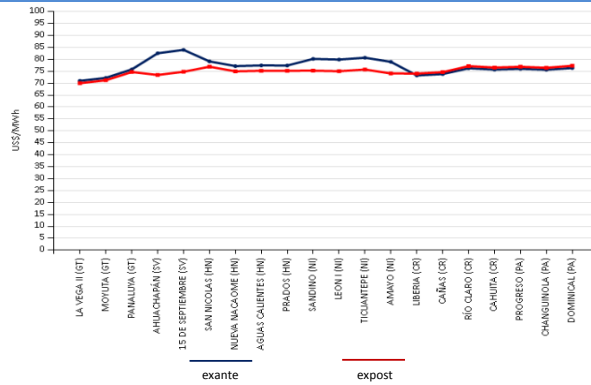


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

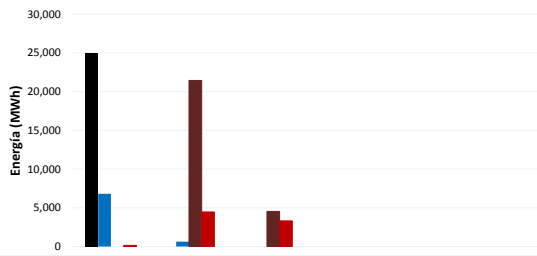


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

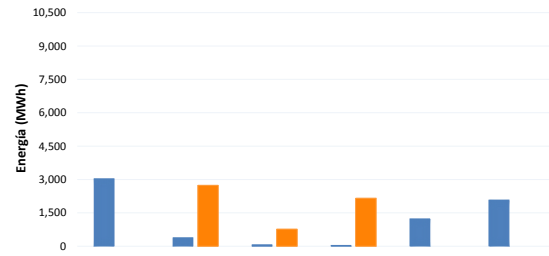


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	24,990	0	0	0	0	0	Inyección	3,050.4	403.8	86.7	61.0	1,247.6	2,092.1
Inyección CNFFF	6,797	629	0	0	0	0	Retiro	0.0	2,737.1	767.2	2,156.8	0.0	0.0
Retiro CF	0	21,451	4,527	0	0	0							
Retiro CNFFF	143	4,468	3,312	0	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O FALLA	ESTADODEFECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
17/04/2017 15:54	17/04/2017 16:11	disparo	Línea de Interconexión Los Brillantes - Tapachula	disparo	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Opera el ESSIM 05, AMM reporta que México registra variaciones en su demanda	Variaciones en la demanda de México
19/04/2017 04:04	19/04/2017 08:22	apertura	Línea de transmisión panaluga - San Nicolás	apertura solicitada por el EOR	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Apertura manual en el extremo de SE Ahuachapán. Por seguridad operativa, debido al incremento de la transferencia del Sistema Eléctrico Mesoamericano hacia el SER, superiores a 120 MW, en los periodos: 04:00, 05:00, 06:00 y 07:00 horas.	incumplimiento de programa Mesoamericano - Guatemala
19/04/2017 04:08	19/04/2017 07:56	apertura	Línea de transmisión Ahuachapán - Moyuta	apertura solicitada por el EOR	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Apertura manual en el extremo de SE Ahuachapán. Por seguridad operativa, debido al incremento de la transferencia del Sistema Eléctrico Mesoamericano hacia el SER, superiores a 120 MW, en los periodos: 04:00, 05:00, 06:00 y 07:00 horas.	incumplimiento de programa Mesoamericano - Guatemala
19/04/2017 04:12	19/04/2017 07:57	apertura	Línea de transmisión Ahuachapán - La Vega II	apertura solicitada por el EOR	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Apertura manual en el extremo de SE Ahuachapán. Por seguridad operativa, debido al incremento de la transferencia del Sistema Eléctrico Mesoamericano hacia el SER, superiores a 120 MW, en los periodos: 04:00, 05:00, 06:00 y 07:00 horas.	incumplimiento de programa Mesoamericano - Guatemala