



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

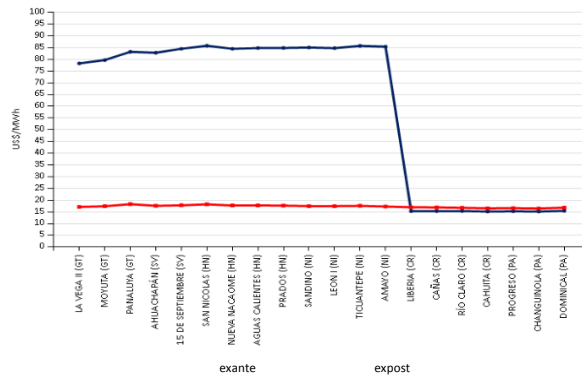


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

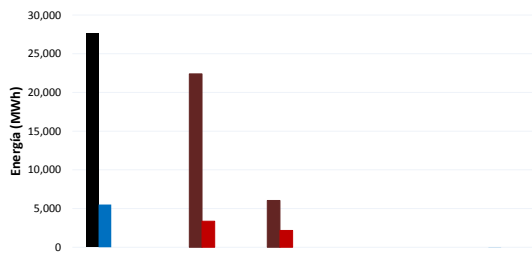


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

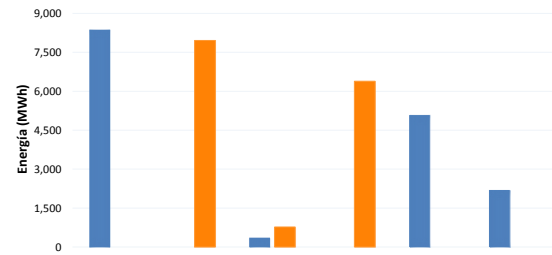


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	27,624	0	0	0	0	0
Inyección CNFFF	5,528	0	0	0	0	10
Retiro CF	0	22,404	6,043	0	0	0
Retiro CNFFF	0	3,364	2,174	0	0	0

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR




MCR




MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

FLUJO NORTE - SUR

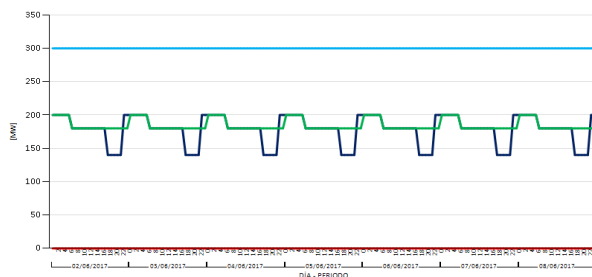

FLUJO SUR - NORTE

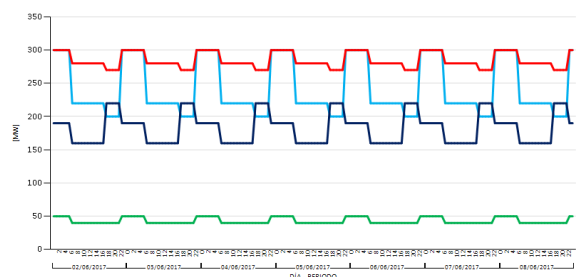

■ GUATEMALA-EL SALVADOR + GUATEMALA-HONDURAS + EL SALVADOR-HONDURAS ■ HONDURAS-NICARAGUA ■ NICARAGUA-COSTA RICA ■ COSTA RICA-PANAMÁ

EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OSIOM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O FALLA	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
08/06/2017 15:57	08/06/2017 16:12	disparo	Línea de Interconexión NIC - CRI Amago - Liberia	ENIATREL	Disparo de línea de interconexión NIC-CRI (AMY-LIB), solamente en el extremo de Amago, fuertes lluvias en la zona	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Disparo de línea de interconexión NIC-CRI (AMY-LIB), solamente en el extremo de Amago, fuertes lluvias en la zona; quedando partido el SER: Bloque Norte (MEX-GUA-SAL-HON y NIC), Bloque Sur: CRI y PANI. Al momento de sincronizar en SE LIB (CRI) se registran oscilaciones amortiguadas en todo el SER