



**PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE**

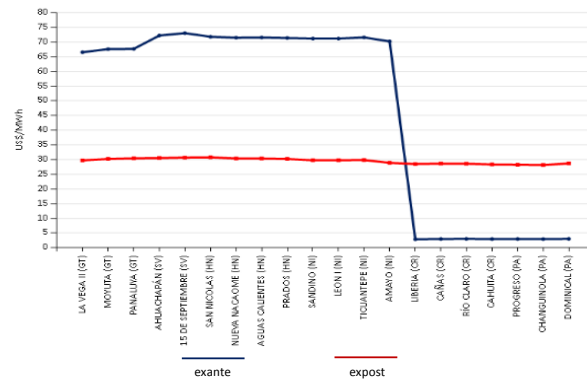


**INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER**

**Mercado de Contratos Regional (MCR)**

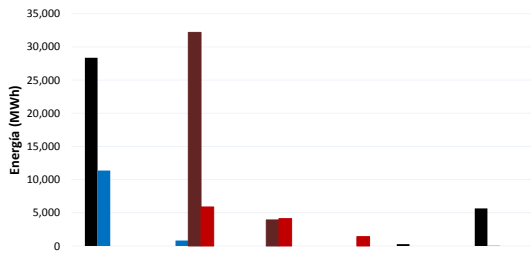


**Mercado de Oportunidad Regional (MOR)**

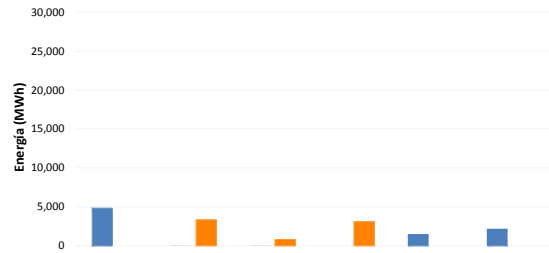


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	28,360	0	0	0	276	5,666
Inyección CNFFF	11,364	816	0	0	0	46
Retiro CF	0	32,181	3,920	0	0	0
Retiro CNFFF	0	5,871	4,123	1,415	0	0

\* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

**MCR vs MOR**




**MCR**




**MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA**

**FLUJO NORTE - SUR**

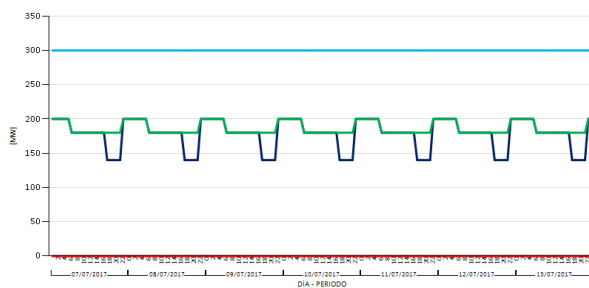

**FLUJO SUR - NORTE**

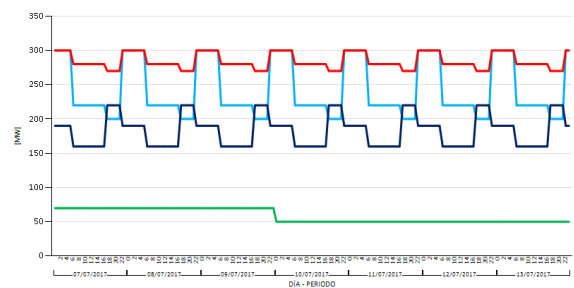

■ GUATEMALA-EL SALVADOR + GUATEMALA-HONDURAS + EL SALVADOR-HONDURAS ■ HONDURAS-NICARAGUA ■ NICARAGUA-COSTA RICA ■ COSTA RICA-PANAMÁ

**EVENTOS EN EL SER**

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
07/07/2017 02:17	07/07/2017 02:17	Exceso de Generación	GUA-MEX	AMM	Se registra en el SER alta frecuencia 60.173 Hz. Se observa flujo instantáneo de -80 Mv de México hacia el SER. Intercambio programado de línea GUA-MEX es 0 Mv	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.		Pendiente informe final
13/07/2017 08:41	13/07/2017 08:51	Exceso de Generación	GUA-MEX	AMM	Se registra en el SER alta frecuencia 60.109 Hz. Se observa flujo instantáneo de -200 Mv de México hacia el SER. Intercambio programado de línea GUA-MEX es -120 Mv	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.		Pendiente informe final