




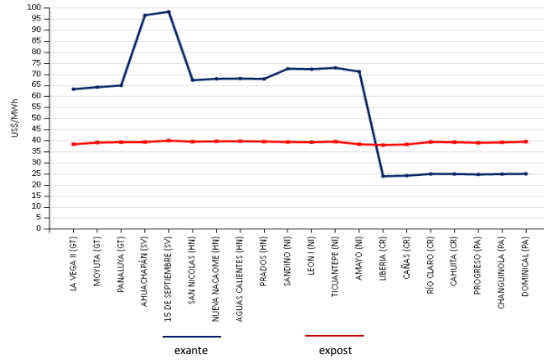


PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

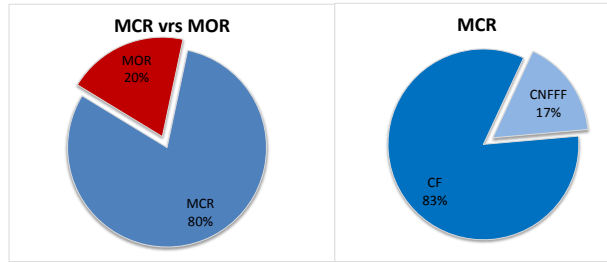

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

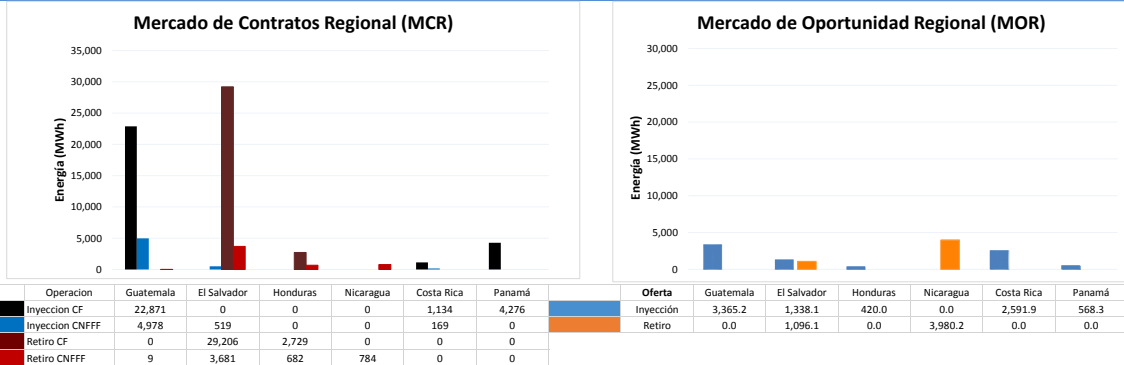

MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

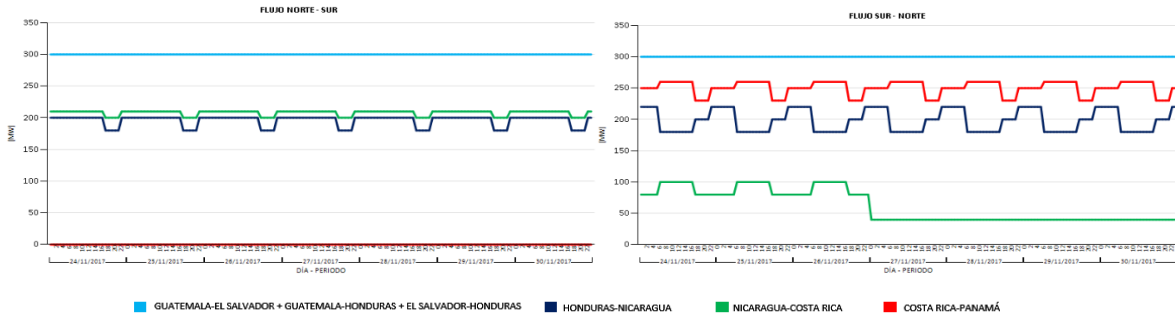

EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO
24/11/2017 06:58	24/11/2017 07:05	Disparo / oscilaciones opera esquema ESIM004_OSC Transformador Sub. Los Brillantes, Banco 2 y 3.
26/11/2017 múltiples	26/11/2017 múltiples	Disparo / oscilaciones opera esquema ESIM004_OSC Transformador Sub. Los Brillantes, Banco 2 y 3. en los siguientes esquemas horarios; a)9:18h hasta 9:22h, b)9:34h hasta 9:40h, b)9:57h hasta 10:01h. Quedo abierto por seguridad operativa de 9:57h hasta 13:01h.

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.

ELABORACIÓN DE REDESPACHOS

FECHAS CON REDESPACHO	OFERTAS INYECCIÓN CON PRECIO 0US\$ EN EL MERCADO DE CONTRATOS		
NO HUBO REDESPACHOS	MW DECLARADOS	MW PREDESPACHADOS	PROMEDIO PRECIO EXANTE [US\$/MW]