

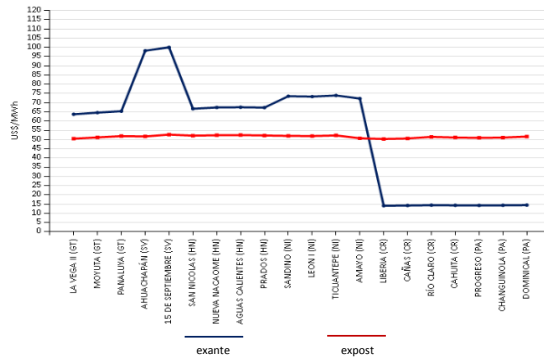



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

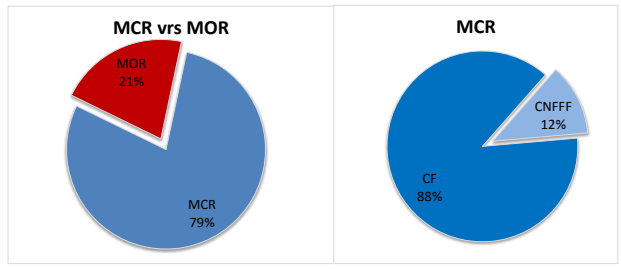

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

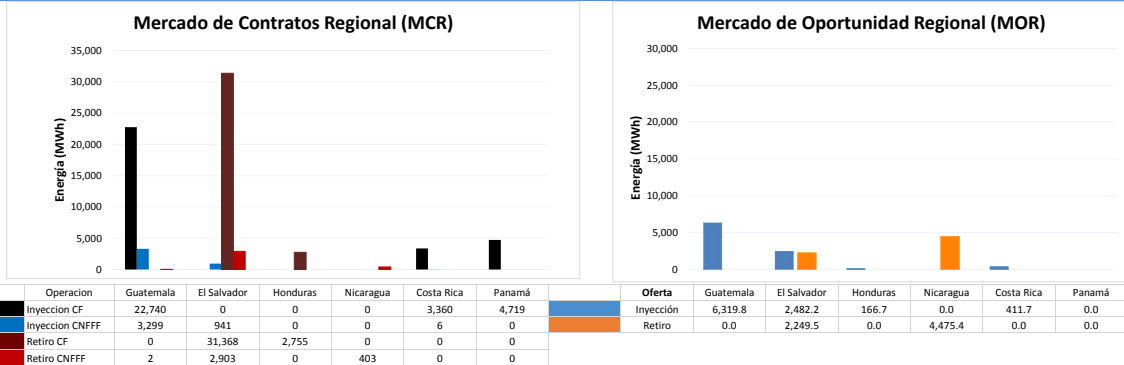

MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA

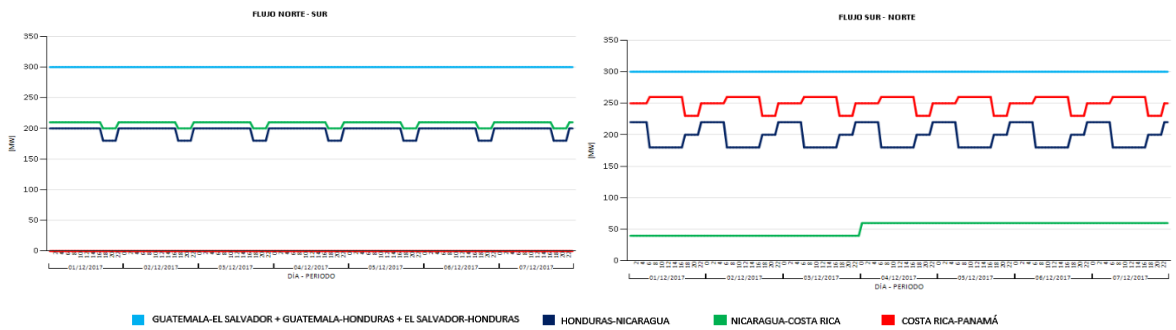

EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO
04/12/2017 10:13	04/12/2017 10:22	Disparo / oscilaciones opera esquema ESIM004_OSC Transformador Sub. Los Brillantes, Banco 2 y 3; origen por pérdida de 500 MW en la generación en México.
07/12/2017 18:14	07/12/2017 18:25	Disparo / oscilaciones opera esquema ESIM004_OSC Transformador Sub. Los Brillantes, Banco 2 y 3; origen por pérdida de 575 MW en la generación en México.

Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.

ELABORACIÓN DE REDESPACHOS

FECHAS CON REDESPACHO	OFERTAS INYECCIÓN CON PRECIO 0US\$ EN EL MERCADO DE CONTRATOS		
	MW DECLARADOS	MW PREDESPACHADOS	PROMEDIO PRECIO EXANTE [US\$/MW]
1	5,000.3	3,929.8	61.12